

УРАЛАЗ - ЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "УРАЛАЗ-ЭНЕРГО")

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО "УралАЗ-Энерго"

Грига В.В.

"10" 05. 2025г.

ТАБЛИЦА
расчетных диаметров дроссельных устройств

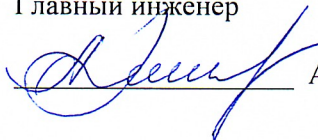
№п/п	Наименование организации	АДРЕС	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на отопление	Диаметр отверстия сопла элеватора	Диаметр отверстия дроссельных шайб по крыльям	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на ГВС
			<i>d_{от}, мм</i>	<i>d_с, мм</i>	<i>d_{кр}, мм</i>	<i>d_{гвс}, мм</i>
1	МДОУ №1	Ак. Павлова, 25	23	22	16	8
2	МДОУ №10	Уральская, 11	15	15	11	8
3	МДОУ №102	Уральская, 92	13	12	9	8
4	МДОУ №14	Уральская, 5	16	15	11	8
5	МДОУ №15	8 Марта, 82	14	14	10	8
6	МДОУ №16 СП СОШ4	Победы, 37	15	15	11	8
7	МДОУ №17	Калинина, 15	9	9	6	8
8	МДОУ №18	Автозаводцев, 25А	9	9	6	7
9	МДОУ №22	Романенко, 2	6	6	4	7
10	МДОУ №23	Тухачевского, 14	8	8	6	7
11	МДОУ №27	Автозаводцев, 8А	9	9	7	8
12	МДОУ №28	Ак.Павлова, 7	20	19	14	8
13	МДОУ №30	Победы, 1	10	10	7	6
14	МДОУ №38	Калинина, 43	12	11	8	8
15	МДОУ №44	Ферсмана, 2	10	9	7	8
16	МДОУ №48	Автозаводцев, 46А	12	11	8	8
17	МДОУ №51	Макаренко, 2А	см. примечание 3) и 4)			
18	МДОУ №52	Автозаводцев, 40А	12	11	8	8
19	МДОУ №59	Гвардейская, 6	12	11	8	8
20	МДОУ №61	8 Марта, 193А	19	18	13	10
21	МДОУ №62	Уральская, 118а	12	12	9	8
22	МДОУ №66	б. Мира, 5	13	12	9	9
23	МДОУ №69	Лихачева, 18	18	18	13	10
24	МДОУ №73 СП СОШ4	Орловская, 21	см. примечание 3)			10
25	МДОУ №77 СП СОШ4	Победы, 21	10	10	7	6
26	МДОУ №82	Калинина, 29	10	9	7	8
27	МДОУ №84	Победы, 5А	9	8	6	6
28	МДОУ №87	Чучева, 3А	см. примечание 3)			12
29	МДОУ №9	Предзаводская, 9	11	11	8	7
30	МДОУ №99	Ак. Павлова, 21А	19	18	13	7
31	школа №17	Автозаводцев, 33А	22	22	16	7
	мастер. шк №17	Автозаводцев, 33А	7	7	5	8
32	школа №29	Автозаводцев, 7	20	20	14	7
33	школа №30	Орловская, 48	19	19	14	7

34	школа №44	Ильменская, 113	26	26	19	9
35	школа №11	8 Июля, 45	см. примечание 3)			10
36	школа №22	8 Марта, 131	26	25	18	10
37	школа № 21	Лихачева, 33А	35	34	25	8
38	школа № 4	Орловская, 17	18	18	13	6
39	школа № 16	Ак.Павлова, 17	25	24	17	7
40	школа № 26	Романенко, 89	27	26	19	10
41	МКУ МГО "Образование"	Ак. Павлова, 32 ю.пр.	14	14	10	7


Примечания:

- 1) Отверстия дроссельных диафрагм должны быть выполнены с допуском не более + 0,5 мм; - 1 мм;
- 2) При расчетном диаметре диафрагмы менее 5 мм избыточный напор дросселировать в двух диафрагмах, устанавливая их последовательно (на расстоянии не менее 10 диаметров трубопровода), либо на подающем и обратном трубопроводах.
Диаметр дроссельных шайб: 6 мм - на подающем трубопроводе и 5 мм - на обратном трубопроводе.
(для прямоточных отопительных систем)
Диаметр сопла расчетный (для элеваторных систем).
- 3) *Дроссельное устройство на системе отопления не устанавливается.*
- 4) *Дроссельное устройство на циркуляционном трубопроводе ГВС не устанавливается.*
- 5) Дроссельное устройство на системе ГВС устанавливается при наличии циркуляционного трубопровода. Диаметр дроссельных шайб: 5мм - при d_{гвс} менее 5 мм
- 6) При нарушении гидравлического режима, дросселирующие устройства не удалять без согласования со специалистами АО "УралАЗ-Энерго".
- 7) По дополнительным вопросам при установке дроссельных устройств обращаться по телефону: 29-15-37 (доб. 32170) контактное лицо: Хитева Алла Владимировна.
тел. 89080493757 контактное лицо: Двойников Максим Юрьевич

Главный инженер

 А.В. Хитева

Начальник технического отдела:

 В.В. Уткин

Акционерное общество «УралАЗ-Энерго»
456304, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Тел. 8 (3513) 55-32-39; 29-15-00
Факс 8 (3513) 291500, доб. 32404
e-mail: energo@energo.ru <https://rm-enser.ru>